




AC402181

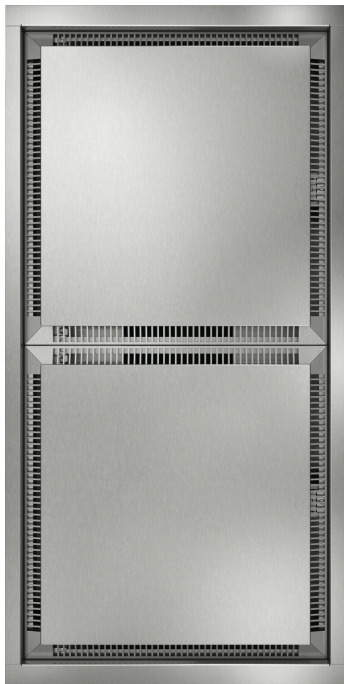

AA012811:

Ekstern recirculation modul loft AC hvid

AA200112:

Regenererbare kulfilter t AA200812/816

AA010811:

Ekstern recirculation modul loft AC stål

AA012811:

Ekstern recirculation modul loft AC hvid

AD754048:

Luftsamler Box Ø 150mm rund

AD854048:

Luftsamler Box DN 150 fladt

Lofterfang Serie 400

80 cm

AC402181

- Diskret integreret i køkkenets indretning
- Stor fleksibilitet i mål, effekt og betjening
- Ventilering af luft i rummet
- Kan kombineres perfekt med alle Vario 400-kogetoppe
- Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados.
- Diskret integreret i køkkenets indretning
- Stor fleksibilitet i mål, effekt og betjening
- Ventilering af luft i rummet
- Modulopbygget lofterfang bestående af filter, betjening med/uden lys og belysningsmodul
- Uden motor, kan kombineres med en Gaggenau BLDC-motorenhed
- Højeffektivt patenteret kantsug
- Glat underside med afdækket filter, som er let at rengøre

Effekt:

Støjniveauet afhænger af den indbyggede situation.

Effektniveauerne afhænger af den valgte motorenhed, se tabellen i The models and dimensions

Udførelse

Filter for kantsug tåler vask i opvaskemaskine

Monteringsramme for stænger med gevind (stænger medfølger)

Overgangsstykke til Ø 150 mm

Forbrugsdata:

Forbrugsdataene er for en konfiguration med motorenhed AR400142

Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A+++ til D.

Årligt energiforbrug 60.6 kWh

Ventilationseffektivitet, klasse A

Belysningseffektivitet, klasse E

Fedtfiltreringseffektivitet, klasse B

Lydstyrke ved min. hastighed 50 dB / maks. hastighed 65 dB

Planlægnings råd:

Lmax, den ækvivalente kanallængde for at sikre god ydeevne afhænger af konfigurationen.

For at opnå optimal udsugningsydelse er den maksimale afstand mellem kogepladen og ventilationsapparatet 120 cm.

Loftsventilationen skal betragtes som rumventilation, når afstanden til kogesektionen er mere end 120 cm, da den direkte opfangning af mados begrænses. Den nødvendige luftgennemstrømning kan beregnes som en luftudskiftning på 10 til 12 gange rummets størrelse

Overvej venligst at konsultere en HVAC-specialist (varme- og ventilationsklima-læg).


Der kræves et eksternt recirkulationsmodul til recirkulation.

Maks. 3 filtermoduler kan tilsluttes til 1x AR 400 142 eller AR 401 142

Ved installation af motorenhed i loft eller køkkenskabe skal den stadig være tilgængelig gennem en loftsåbning eller anden form for åbning

Ved installation af emhætte med aftræk eller recirkulation med luftudløb i et andet rum (f.eks. i kælderen) og brændeovn med skorsten skal emhættens el-tilslutning forsynes med en passende vindueskontaktkobling


Minimum installationshøjde inklusive flad kanal DN 150

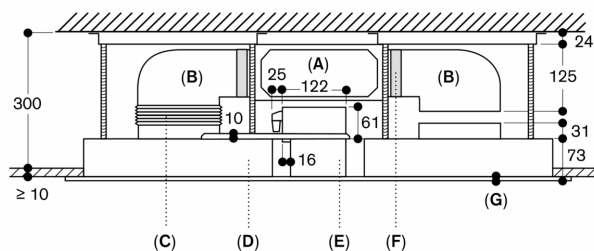

A: AD 854 048
 B: AD 857 042
 C: AD 751 010
 D: AC 402 181
 E: AC 472 181 / AC 482 181
 F: AD 857 040
 G: 0,8 mm

Mål i mm


AC 402 yderligere mulig loftsbeholdning

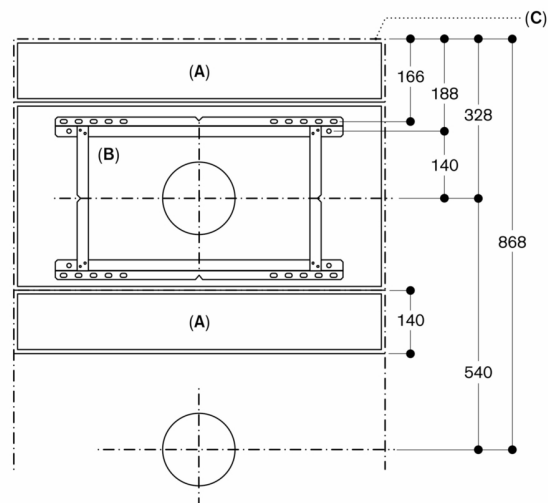

A: AC 482 / 472
 B: AC 402
 C: Loftsudskæring


Mål i mm

AC 402 loftsbeholdning og placering af tilslutningsstykke DN 150

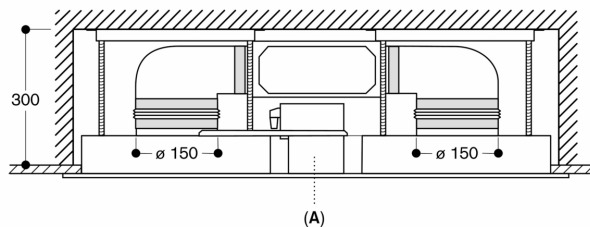

A: AC 472 181 / AC 482 181






Mål i mm

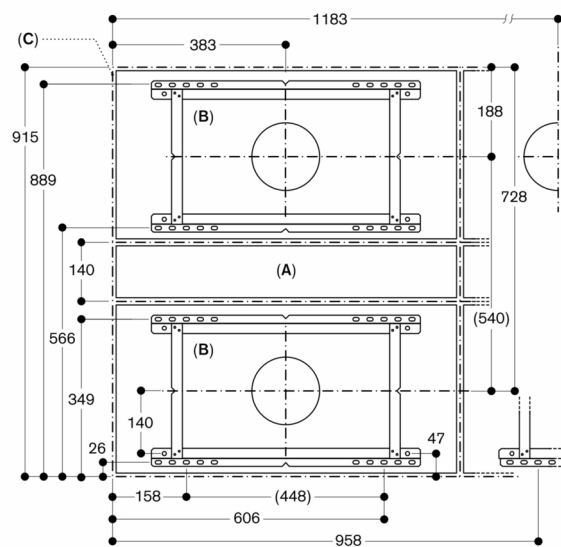

A: AC 482 / 472
 B: AC 402
 C: Loftsudskæring


Mål i mm

Nødvendigt byggeareal FL2-CL-L1

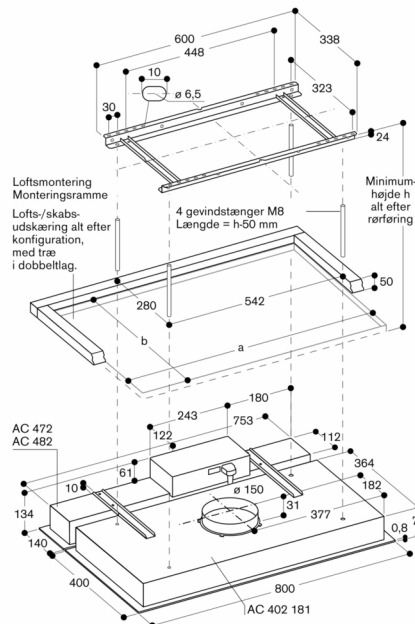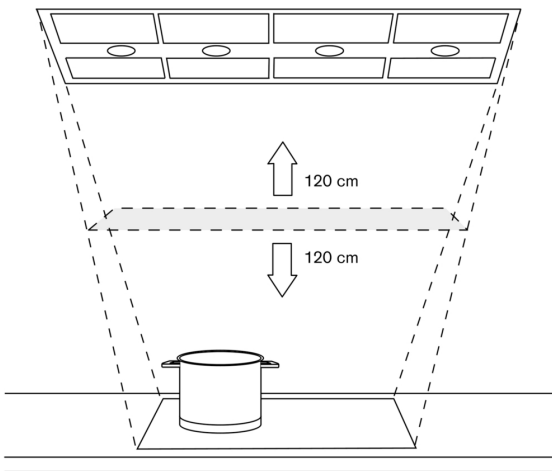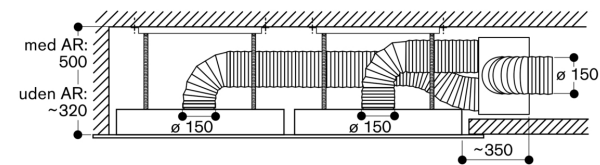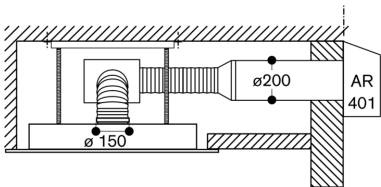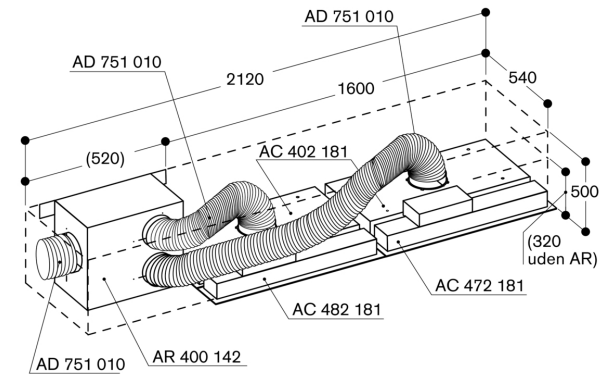


Ved multikonfigurationer:
loftsafhæng i udskæringsområde: maks. + 3 mm.
Afstivning i midten øverst er nødvendig for at undgå
nedhæng ved fiksering af modulet.
Nødvendige gevinstænger, metrikker, loftsskruer
medfølger som standard.


Nødvendigt byggeareal  F3-CL-L1

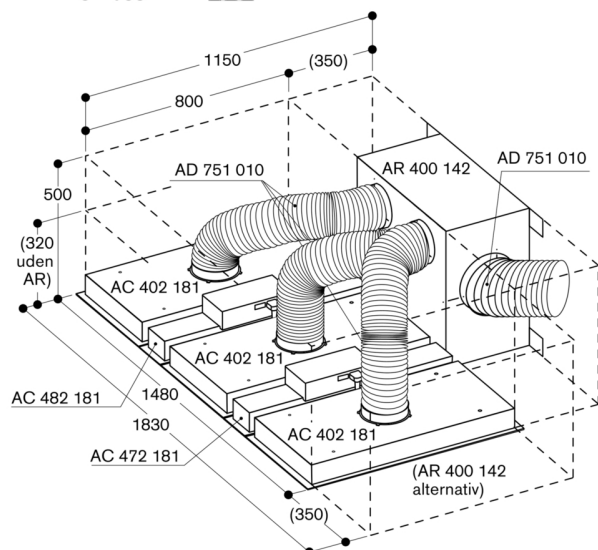

AC 402 med recirkulationsmodul AA 010 810

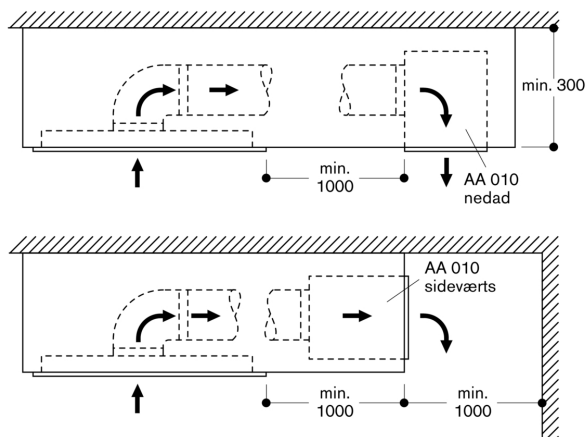

AC 402 med recirkulationsmodul

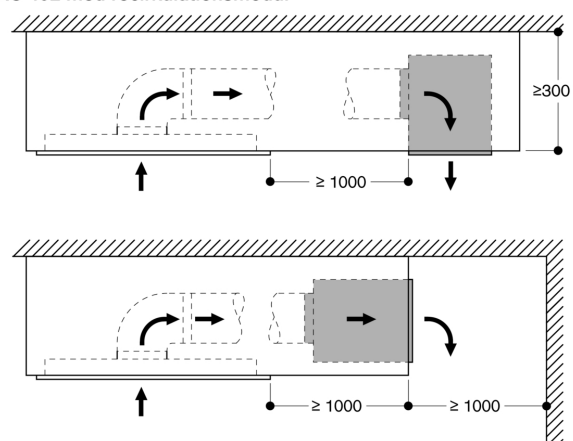

Mål i mm