



AC462181

#### Tilbehør

AA400510:

Vindueskontakt

#### Installationstilbehør

### Tilbehør til lofthemhætte Serie 400

#### AC462181

- Kontrolmodul til loftsventilation uden belysning
  - Til kombinationer uden indbygget belysning
  - Effektniveauerne afhænger af den valgte motorenhed, se tabellen i The models and dimensions
  - 7-knappers infrarød fjernbetjening, backup-knapper til styring, også på kontrolmodulet
  - 3 elektroniske trin og 1 intensivtrin
  - Kontrolmodul til loftsventilation uden belysning
- Til kombinationer uden indbygget belysning

#### Effekt:

Effektniveauerne afhænger af den valgte motorenhed, se tabellen i The models and dimensions

#### Udførelse

7-knappers infrarød fjernbetjening, backup-knapper til styring, også på kontrolmodulet

3 elektroniske trin og 1 intensivtrin

Intervalventilation, 6 min.

Efterløbsautomatik, 6 min.

Indikator for rengøring af fedtfilter

#### Planlægnings råd:

Tilslutning til de respektive produkter via netværkskabel

Ved installation af emhætte med aftræk eller recirkulation med luftudløb i et andet rum (f.eks. i kælderen) og brændeovn med skorsten skal emhættens el-tilslutning forsynes med en passende vindueskontaktkobling

Monteres sammen med filtermodulet


#### Tilslutninger

Tilslutningseffekt, i alt: 355 - 1160 W


Ledning 1.75 m, skal tilsluttes

Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S


Minimal højde inklusive fladkanal indv. diam. 150

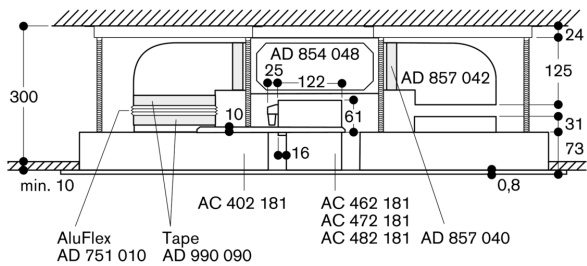


Nødvendigt byggeareal F2-CL

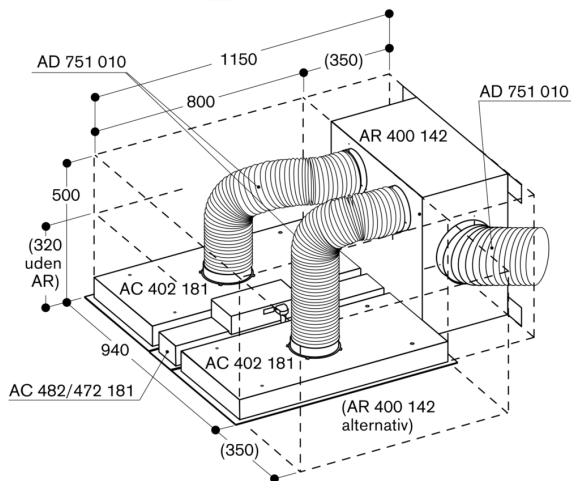


Nødvendigt byggeareal FL2-CL-L1




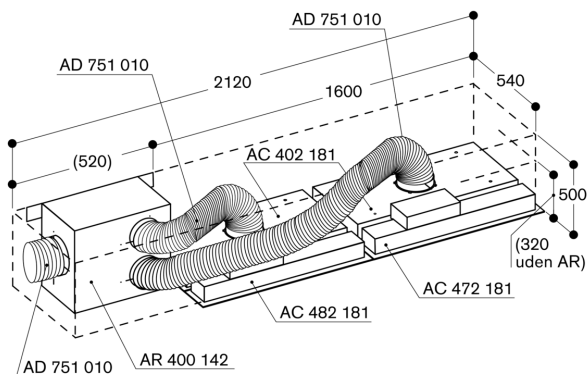


AC 402 loftsmontering og position for studs indv. diam. 150

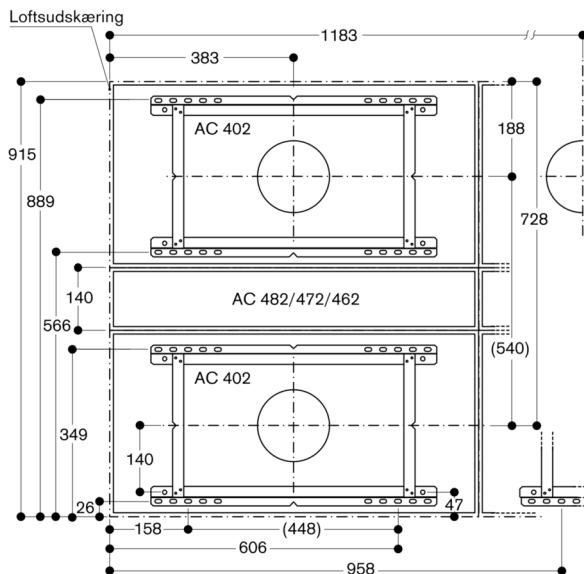

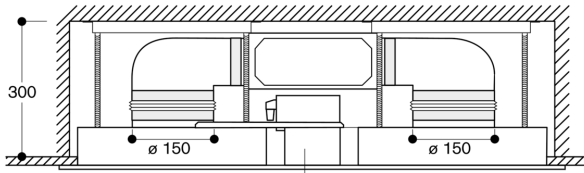


AC 462 181  
AC 472 181  
AC 482 181

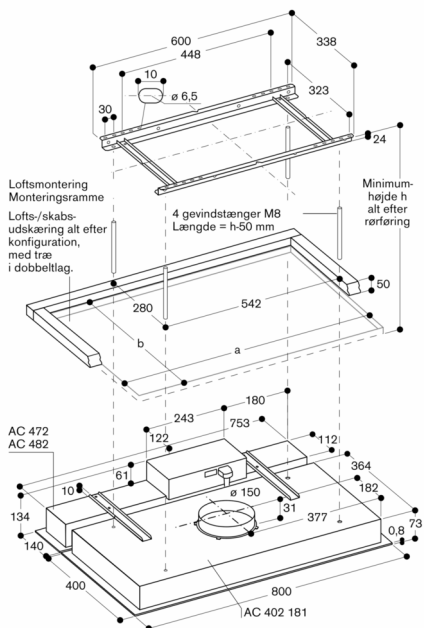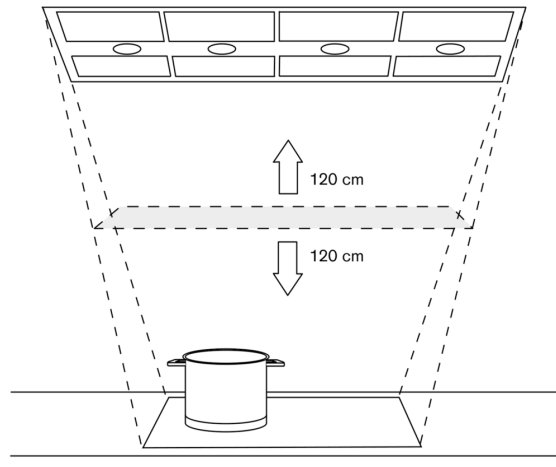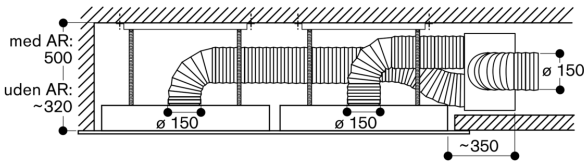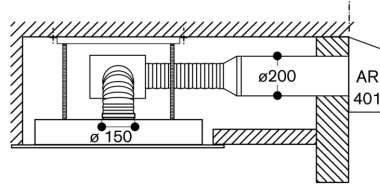

Ved multikonfigurationer:  
loftsnehæng i udskæringsområde: maks. + 3 mm.  
Afstivning i midten øverst er nødvendig for at undgå  
nehæng ved fiksering af modulerne.  
Nødvendige gevindstænger, møtrikker, loftsrukrer  
medfølger som standard.

Nødvendigt byggeareal F3-CL-L1

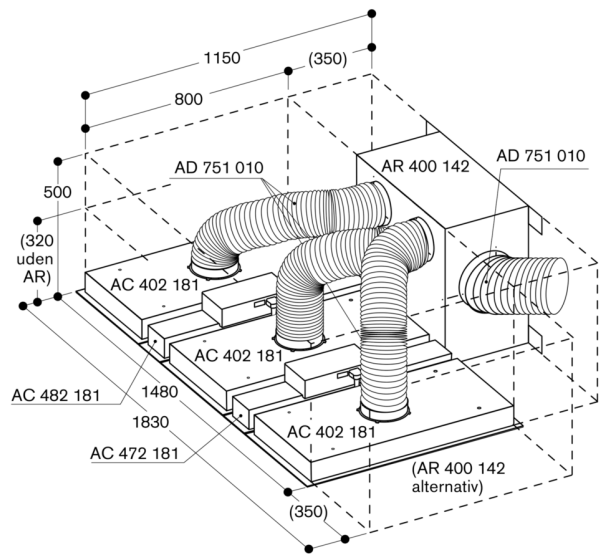

AC 402 Anden mulig loftsmontering

