



AC462181

Sonderzubehör

AA400510:
Fensterkontaktschalter mit Kabel

Installationszubehör

Deckenlüftung Serie 400

AC462181

- Steuerelement der modularen Deckenlüftung ohne Licht
- Für Konfigurationen ohne integrierte Lichtelemente
- Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite XX.
- 7-Tasten Infrarot-Fernbedienung, Notbedientasten am Steuermodul.
- 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

- Steuerelement der modularen Deckenlüftung ohne Licht

Für Konfigurationen ohne integrierte Lichtelemente

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein, siehe Tabelle Seite XX.

Ausstattung

7-Tasten Infrarot-Fernbedienung,
Notbedientasten am Steuermodul.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Intervall-Lüftung, 6 Min.
Nachlauf-Funktion, 6 Min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.

Planungshinweise

Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer

geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.


Befestigung am Filtermodul.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert 355 - 1160 W.

Anschlusskabel 1.75 m, steckbar.


Minimale Aufbauhöhe inclusive Flachkanal NW 150

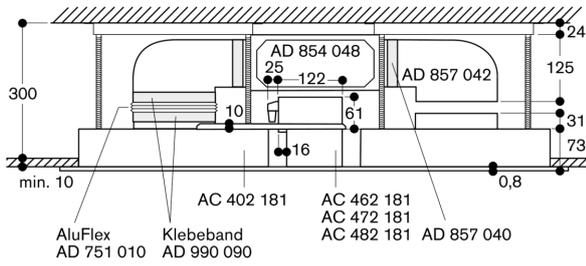


Erforderlicher Bauraum **F2-CL**

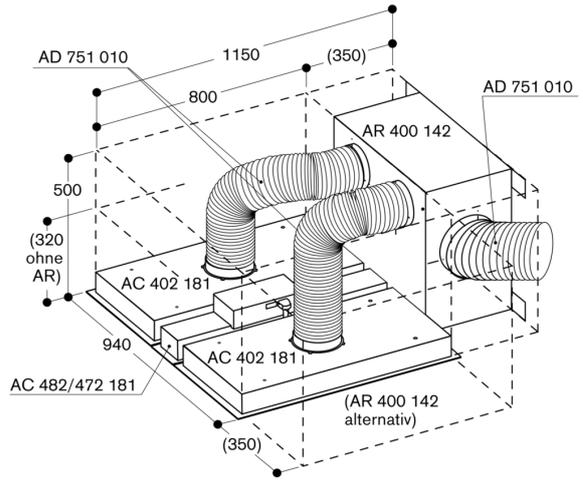


Erforderlicher Bauraum **FL2-CL-L1**




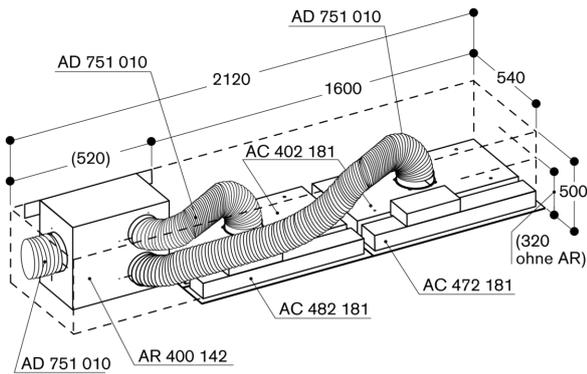


AC 402 Deckenbefestigung und Position Stützen NW 150

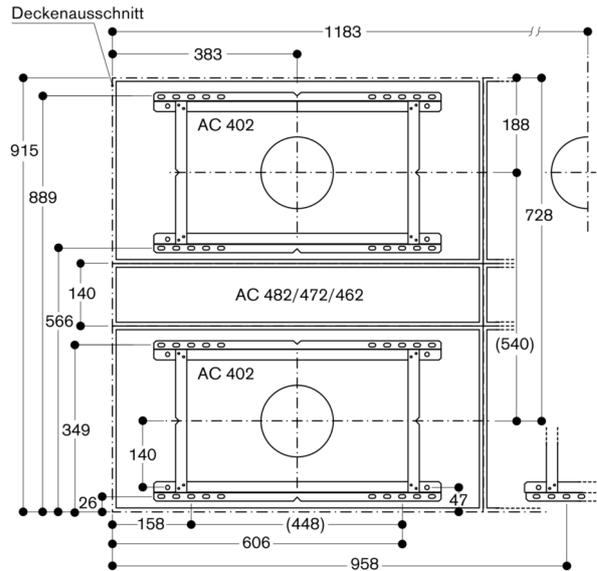

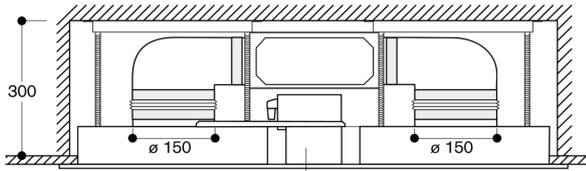


AC 462 181
AC 472 181
AC 482 181

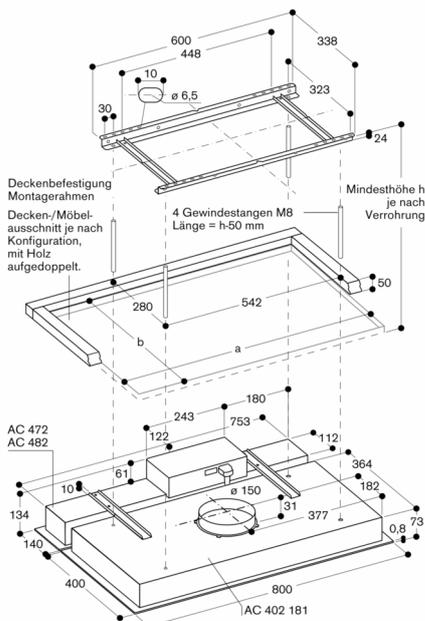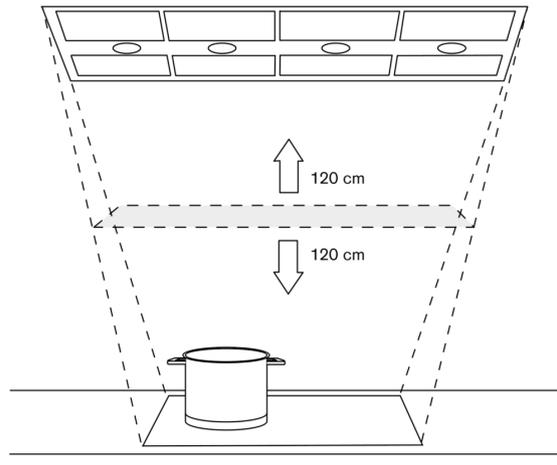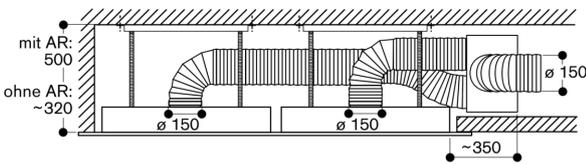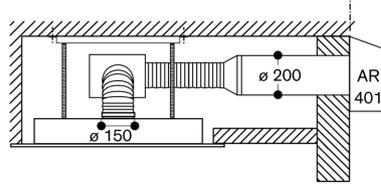

Bei Mehrfachkonfigurationen:
Deckendurchbiegung im Ausschnittbereich: max. + 3 mm.
Abstützung in der Mitte gegen Durchbiegung nach oben beim Fixieren der Module erforderlich.
Erforderliche Gewindestangen, Muttern, Deckenschrauben sind serienmässig mitgeliefert.

Erforderlicher Bauraum F3-CL-L1

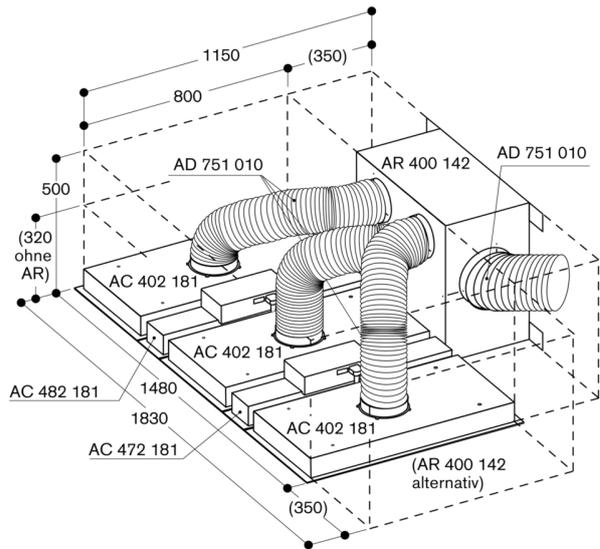

AC 402 Weitere mögliche Deckenbefestigung

